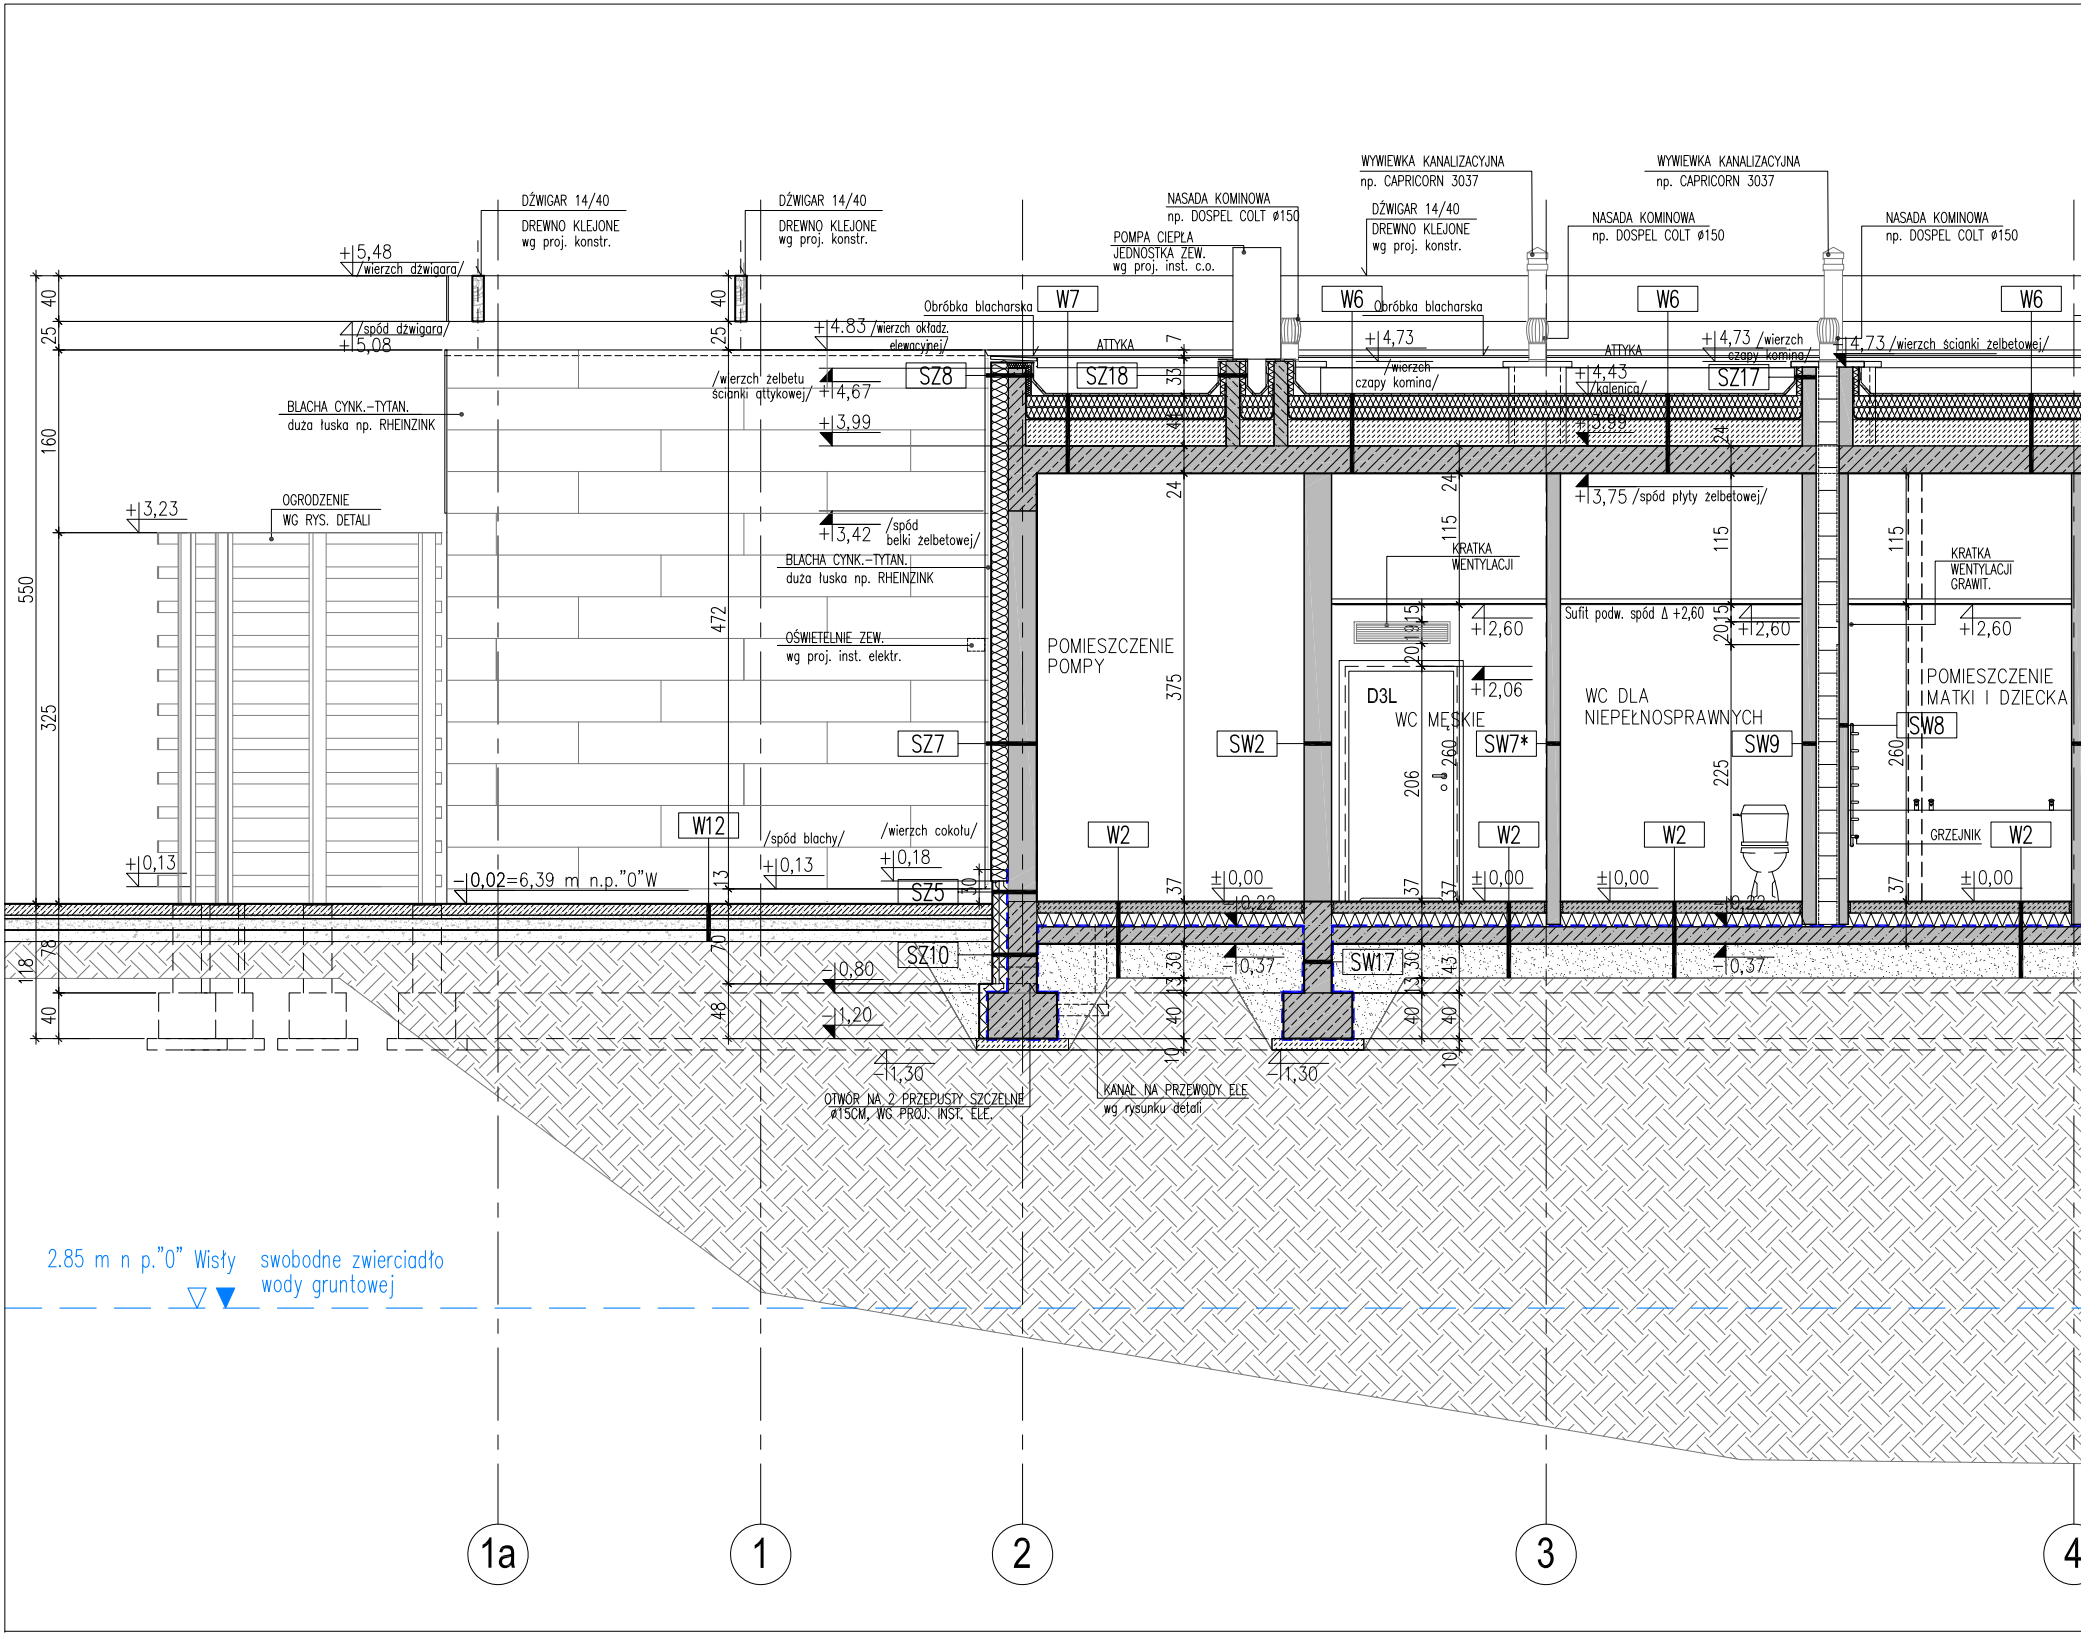
DŹWIGAR 14/40
DREWNO KLEJONE
wg proj. konstr.
DŹWIGAR 14/40
DREWNO KLEJONE
wg proj. konstr.
NASADA KOMINOWA
np. DOSPEL COLT ø150
POMPA CIEPŁA
JEDNOSTKA ZEW.
wg proj. inst. c.o.
WYWIEWKA KANALIZACYJNA
np. CAPRICORN 3037
DŹWIGAR 14/40
DREWNO KLEJONE
wg proj. konstr.
NASADA KOMINOWA
np. DOSPEL COLT ø150
WYWIEWKA KANALIZACYJNA
np. CAPRICORN 3037
NASADA KOMINOWA
np. DOSPEL COLT ø150
+5,48 /wierzch dźwigara/
/spód dźwigara/ +5,08
Obróbka blacharska
W7
W6
Obróbka blacharska
W6
W6
+4.83 /wierzch okładz. elewacyjnej/
ATTYKA
+4,73
ATTYKA
+4,73 /wierzch czapy komina/
+4,73 /wierzch ścianki żelbetowej/
/wierzch czapy komina/
+4,43 /kalenica/
/wierzch żelbetu ścianki attykowej/ +4,67
SZ8
SZ18
SZ17
BLACHA CYNK.-TYTAN.
duża łuska np. RHEINZINK
+3,99
+3,99
+3,75 /spód płyty żelbetowej/
+3,23
OGRODZENIE
WG RYS. DETALI
+3,42 /spód belki żelbetowej/
BLACHA CYNK.-TYTAN.
duża łuska np. RHEINZINK
KRATKA WENTYLACJI
KRATKA WENTYLACJI GRAWIT.
Sufit podw. spód Δ +2,60
+2,60
+2,60
+2,60
OŚWIETLENIE ZEW.
wg proj. inst. elektr.
POMIESZCZENIE POMPY
D3L
WC MĘSKIE
+2,06
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POMIESZCZENIE MATKI I DZIECKA
SZ7
SW2
SW7*
SW9
SW8
W12
W2
W2
W2
W2
GRZEJNIK
/spód blachy/
/wierzch cokołu/
+0,13
+0,13
+0,18
0,02=6,39 m n.p."0"W
SZ5
±0,00
±0,00
±0,00
±0,00
-0,22
-0,22
SZ10
SW17
-0,37
-0,37
-0,80
-1,20
-1,30
-1,30
OTWÓR NA 2 PRZEPUSTY SZCZELNE ø15CM, WG PROJ. INST. ELE.
KANAŁ NA PRZEWODY ELE wg rysunku detali
2.85 m n p."0" Wisły
swobodne zwierciadło wody gruntowej
40
25
160
550
325
118
78
40
40
25
472
13
70
48
7
33
46
24
24
375
37
30
40
10
24
115
20
15
206
260
37
37
30
43
40
10
24
115
20
15
225
115
260
37
1a
1
2
3
4

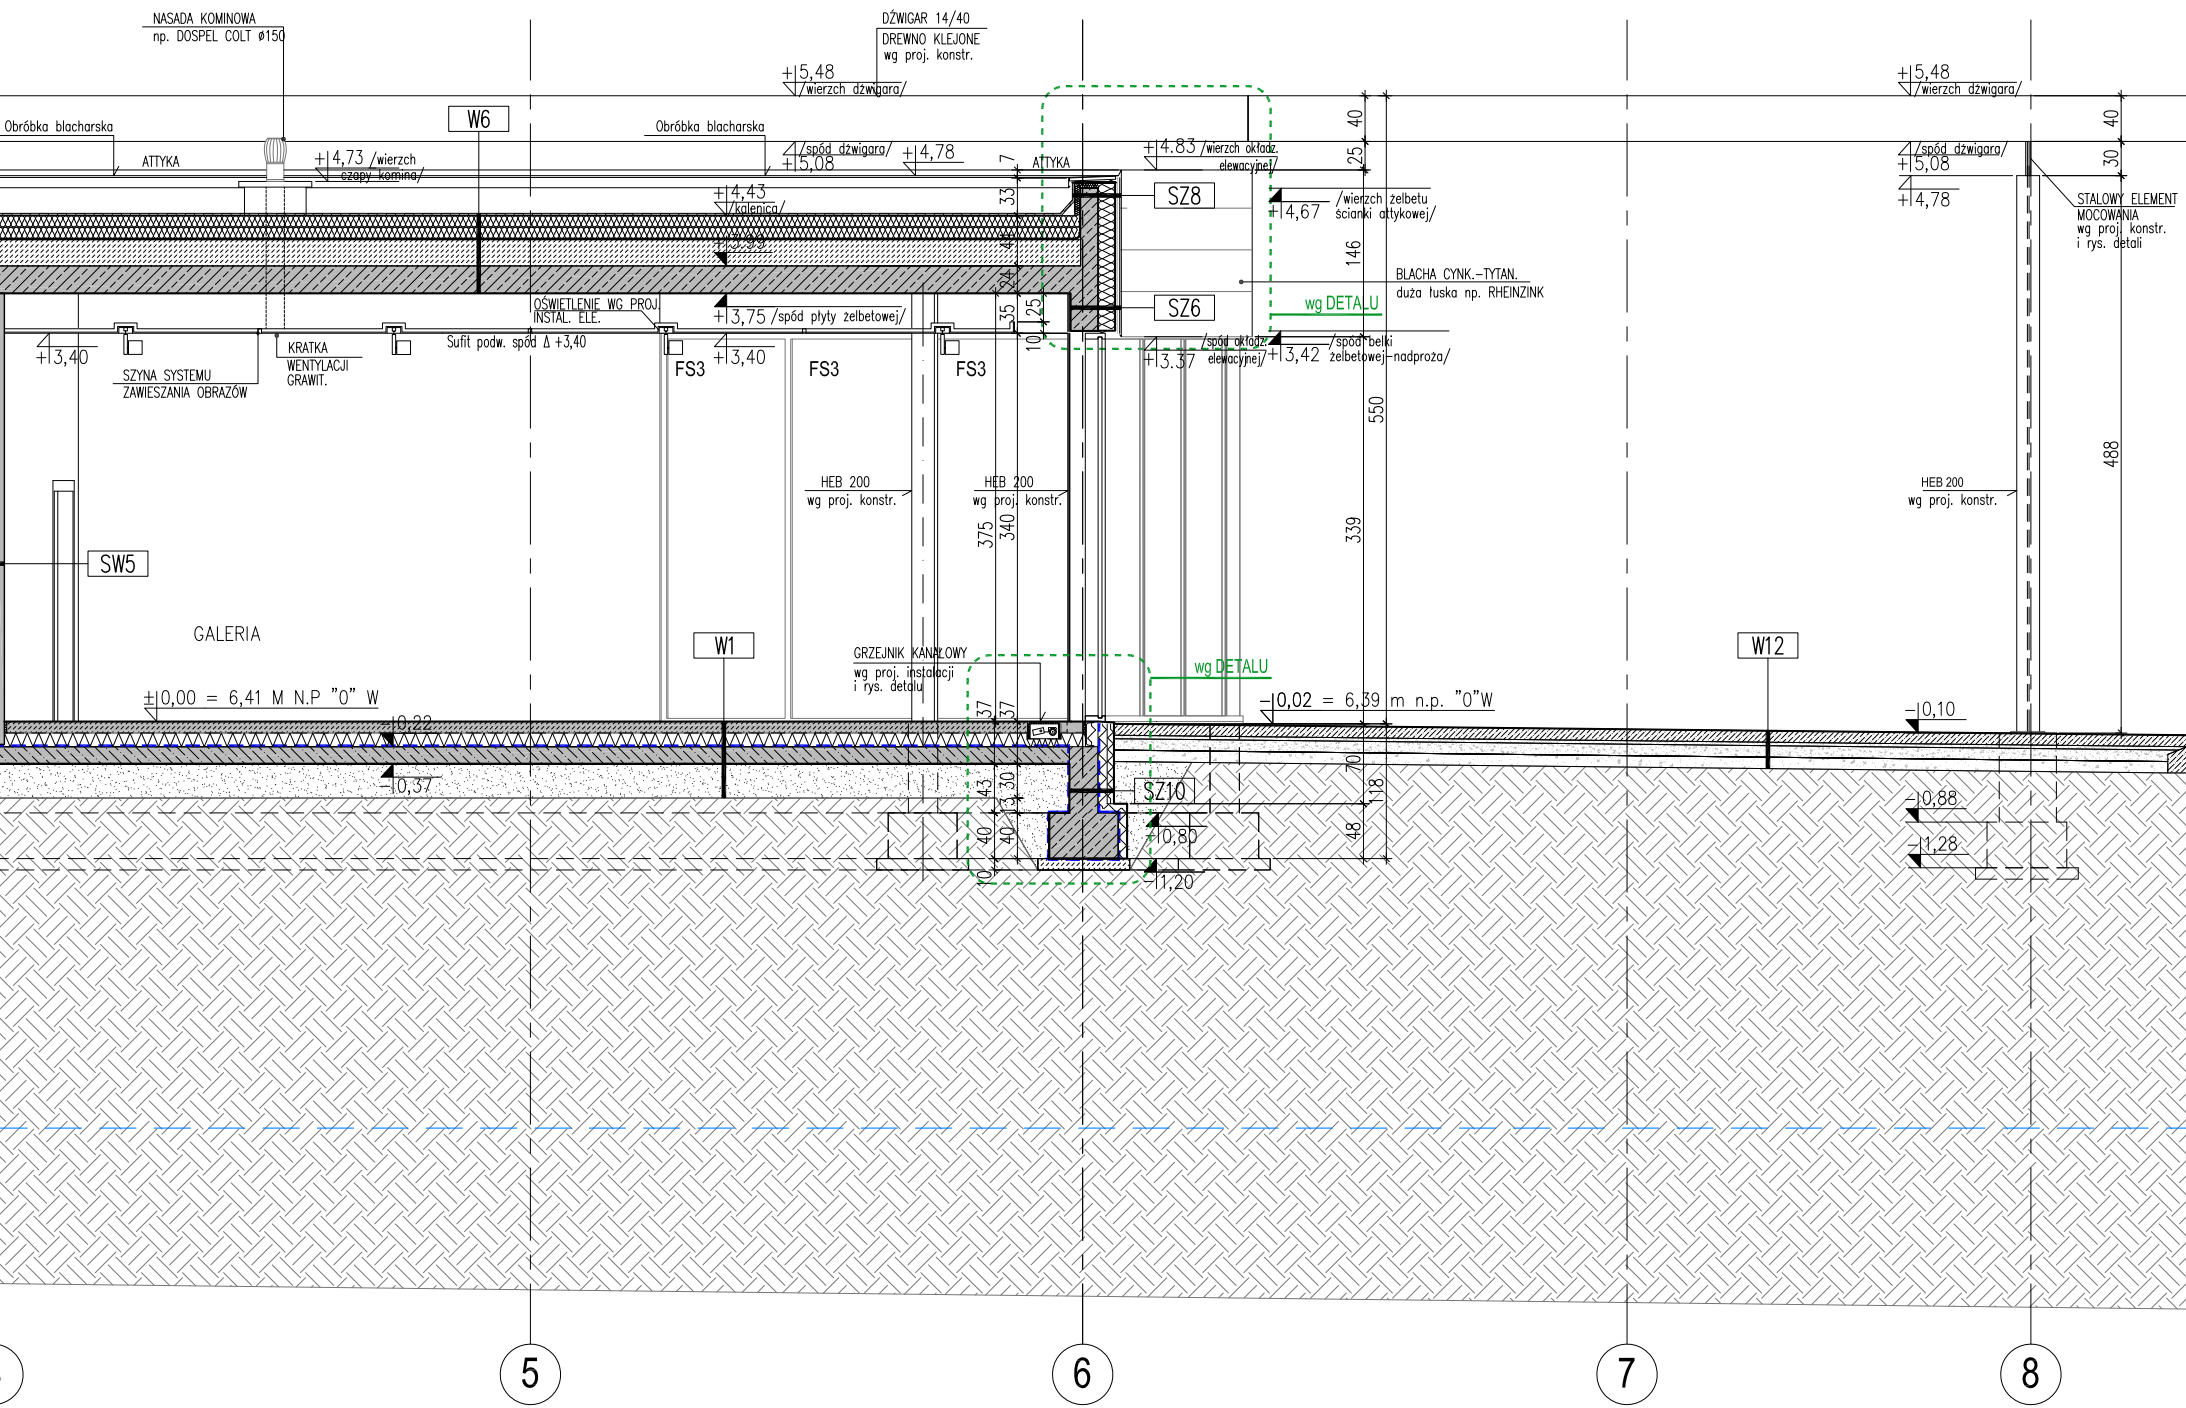
NASADA KOMINOWA
np. DOSPEL COLT ø150
DŹWIGAR 14/40
DREWNO KLEJONE
wg proj. konstr.
+5,48 /wierzch dźwigara/
W6
Obróbka blacharska
ATTYKA
+4,73 /wierzch czapy komina/
Obróbka blacharska
/spód dźwigara/
+5,08
+4,78
7
ATTYKA
+4.83 /wierzch okładz. elewacyjnej/
+4,43 /kalenica/
+3,99
33
41
24
35
25
10
SZ8
+4,67 /wierzch żelbetu ścianki attykowej/
146
BLACHA CYNK.-TYTAN.
duża łuska np. RHEINZINK
wg DETALU
SZ6
OŚWIETLENIE WG PROJ. INSTAL. ELE.
+3,75 /spód płyty żelbetowej/
Sufit podw. spód Δ +3,40
+3,40
+3,40
SZYNA SYSTEMU
ZAWIESZANIA OBRAZÓW
KRATKA
WENTYLACJI
GRAWIT.
FS3
FS3
FS3
/spód okładz. elewacyjnej/
+3.37
+3,42 /spód belki żelbetowej-nadproża/
40
25
550
339
+5,48 /wierzch dźwigara/
/spód dźwigara/
+5,08
+4,78
40
30
STALOWY ELEMENT
MOCOWANIA
wg proj. konstr.
i rys. detali
488
HEB 200
wg proj. konstr.
HEB 200
wg proj. konstr.
375
340
HEB 200
wg proj. konstr.
SW5
GALERIA
W1
GRZEJNIK KANAŁOWY
wg proj. instalacji
i rys. detalu
wg DETALU
W12
±0,00 = 6,41 M N.P "0" W
-0,22
-0,37
-0,02 = 6,39 m n.p. "0"W
-0,10
37
37
43
30
13
40
40
10
SZ10
-0,80
-1,20
70
118
48
-0,88
-1,28
5
6
7
8

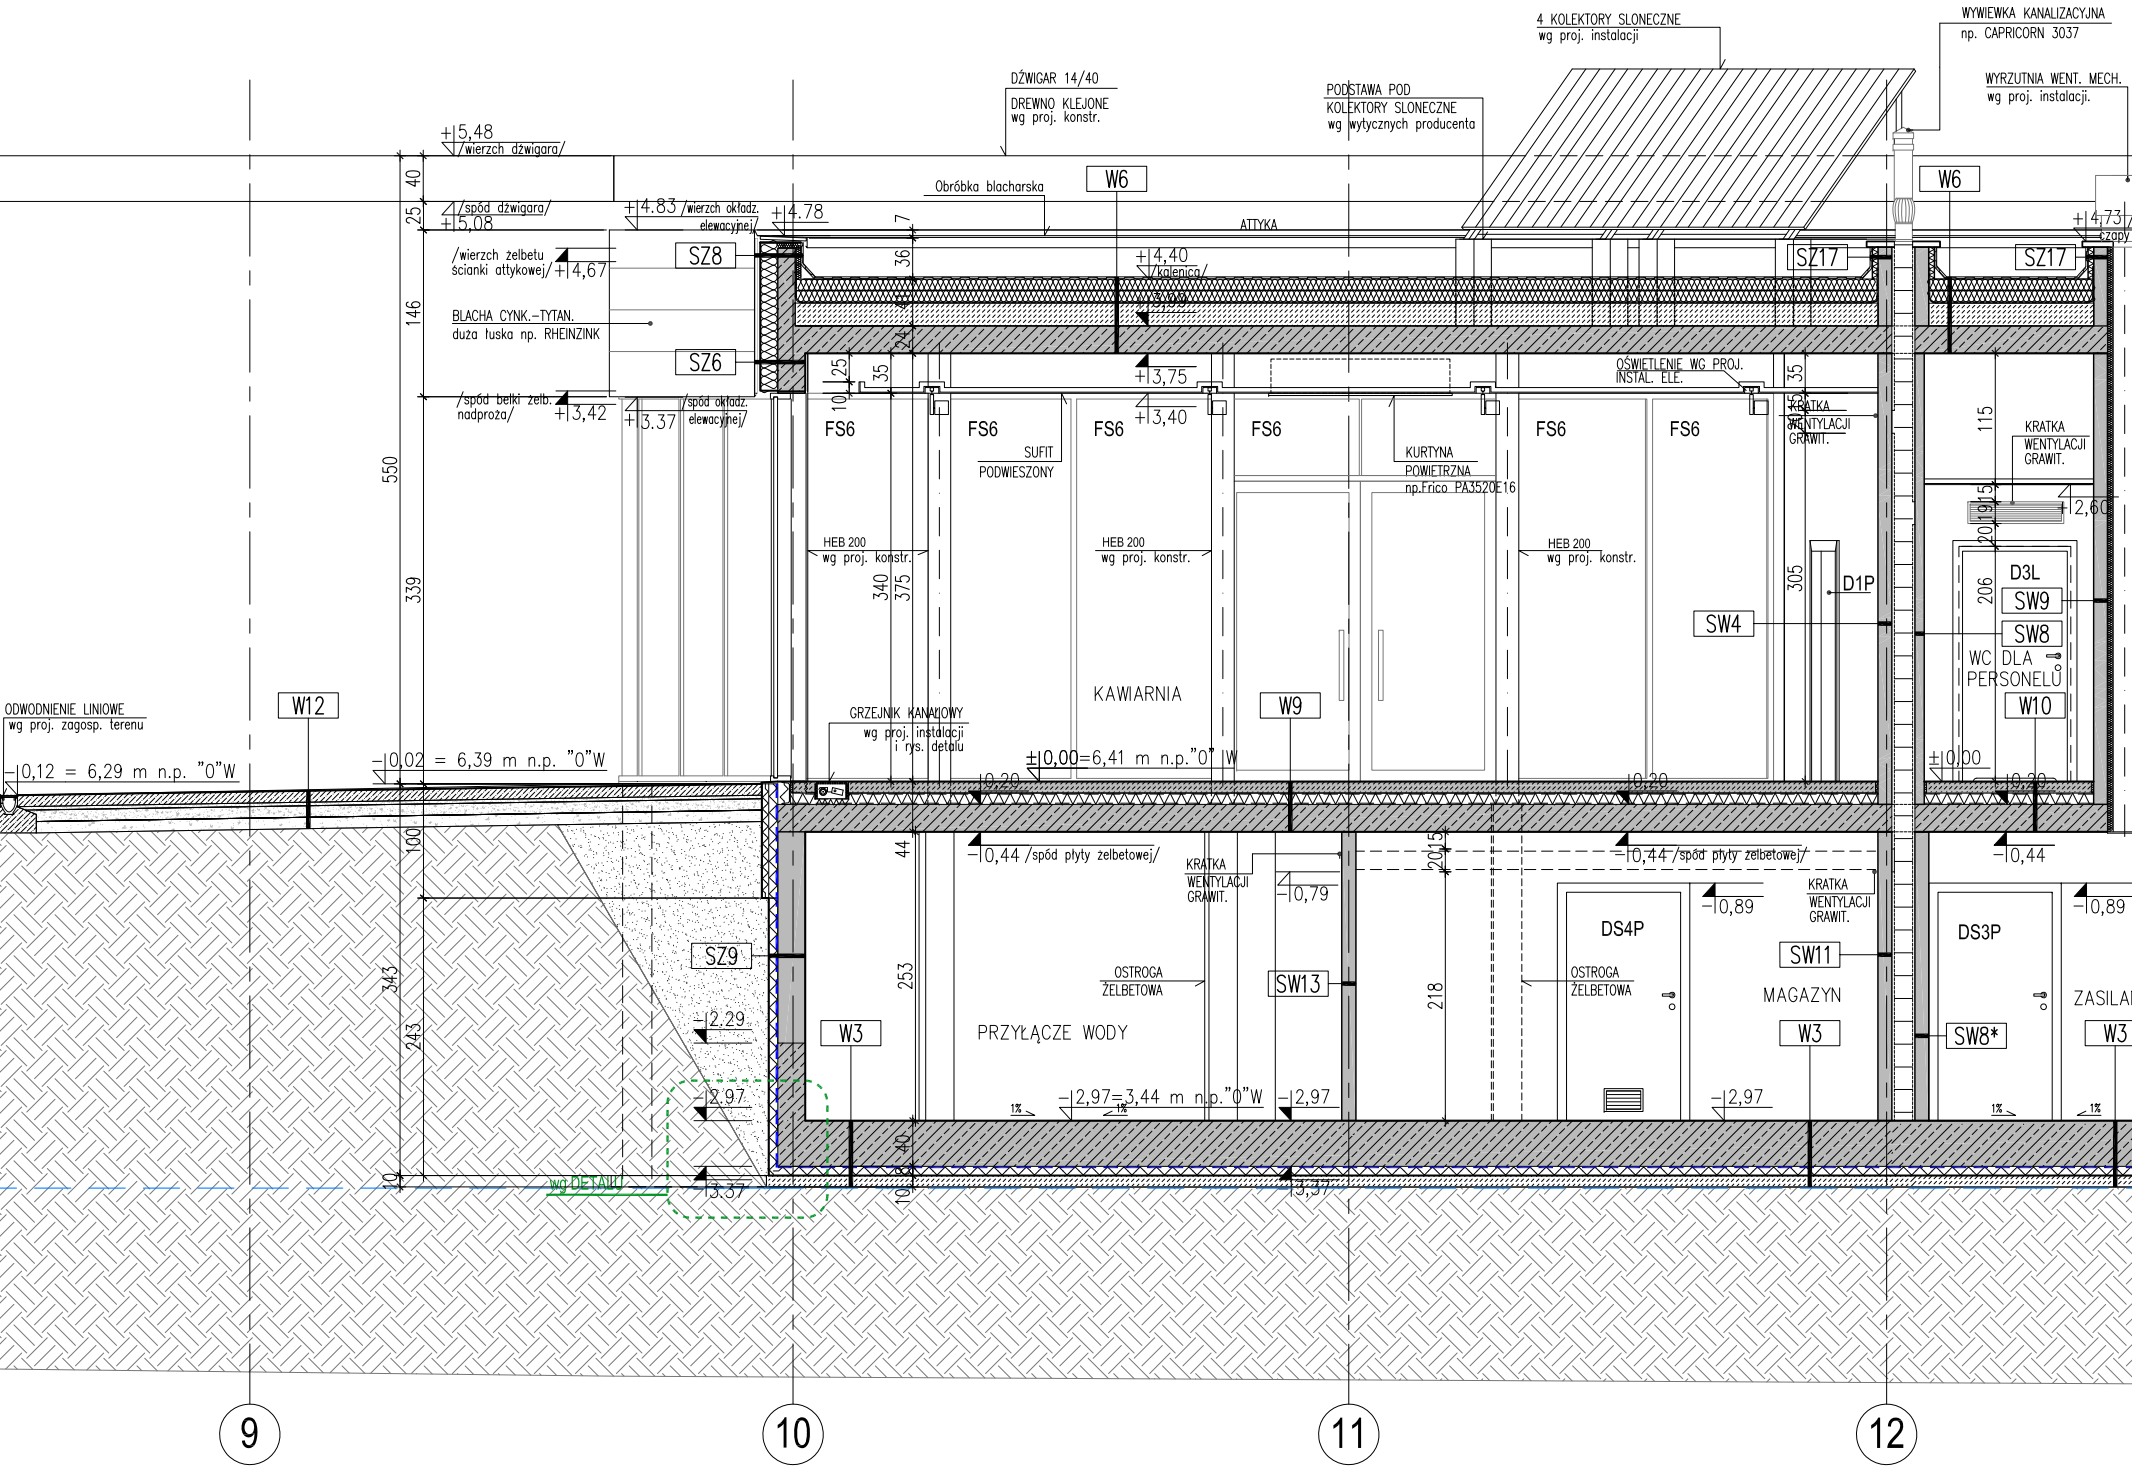
4 KOLEKTORY SLONECZNE
wg proj. instalacji
WYWIEWKA KANALIZACYJNA
np. CAPRICORN 3037
WYRZUTNIA WENT. MECH.
wg proj. instalacji.
DŹWIGAR 14/40
DREWNO KLEJONE
wg proj. konstr.
PODSTAWA POD
KOLEKTORY SLONECZNE
wg wytycznych producenta
+5,48 /wierzch dźwigara/
/spód dźwigara/ +5,08
+4.83 /wierzch okładz. elewacyjnej/
+4.78
Obróbka blacharska
W6
ATTYKA
+4,73 czapy
/wierzch żelbetu ścianki attykowej/ +4,67
SZ8
+4,40 /kalenica/
3,99
BLACHA CYNK.-TYTAN.
duża łuska np. RHEINZINK
SZ6
SZ17
/spód belki żelb. nadproża/ +3,42
+3.37 /spód okładz. elewacyjnej/
+3,75
+3,40
OŚWIETLENIE WG PROJ. INSTAL. ELE.
KRATKA WENTYLACJI GRAWIT.
FS6
SUFIT PODWIESZONY
KURTYNA POWIETRZNA np.Frico PA3520E16
+2,60
HEB 200
wg proj. konstr.
D1P
D3L
SW9
SW8
SW4
WC DLA PERSONELU
W10
KAWIARNIA
W9
W12
ODWODNIENIE LINIOWE
wg proj. zagosp. terenu
-0,12 = 6,29 m n.p. "0"W
-0,02 = 6,39 m n.p. "0"W
GRZEJNIK KANAŁOWY
wg proj. instalacji i rys. detalu
±0,00=6,41 m n.p."0" W
±0,00
-0,20
-0,44 /spód płyty żelbetowej/
-0,44
KRATKA WENTYLACJI GRAWIT.
-0,79
-0,89
DS4P
DS3P
SZ9
SW13
SW11
OSTROGA ŻELBETOWA
MAGAZYN
ZASILA
W3
SW8*
PRZYŁĄCZE WODY
-2,29
-2,97
-2,97=3,44 m n.p."0"W
1%
wg DETALU
-3.37
40 25 146 550 339 100 343 243 10
36 7 41 24 25 35 10 340 375 305 35 115 15 20 206
44 253 20 15 218 40 10 8
9
10
11
12

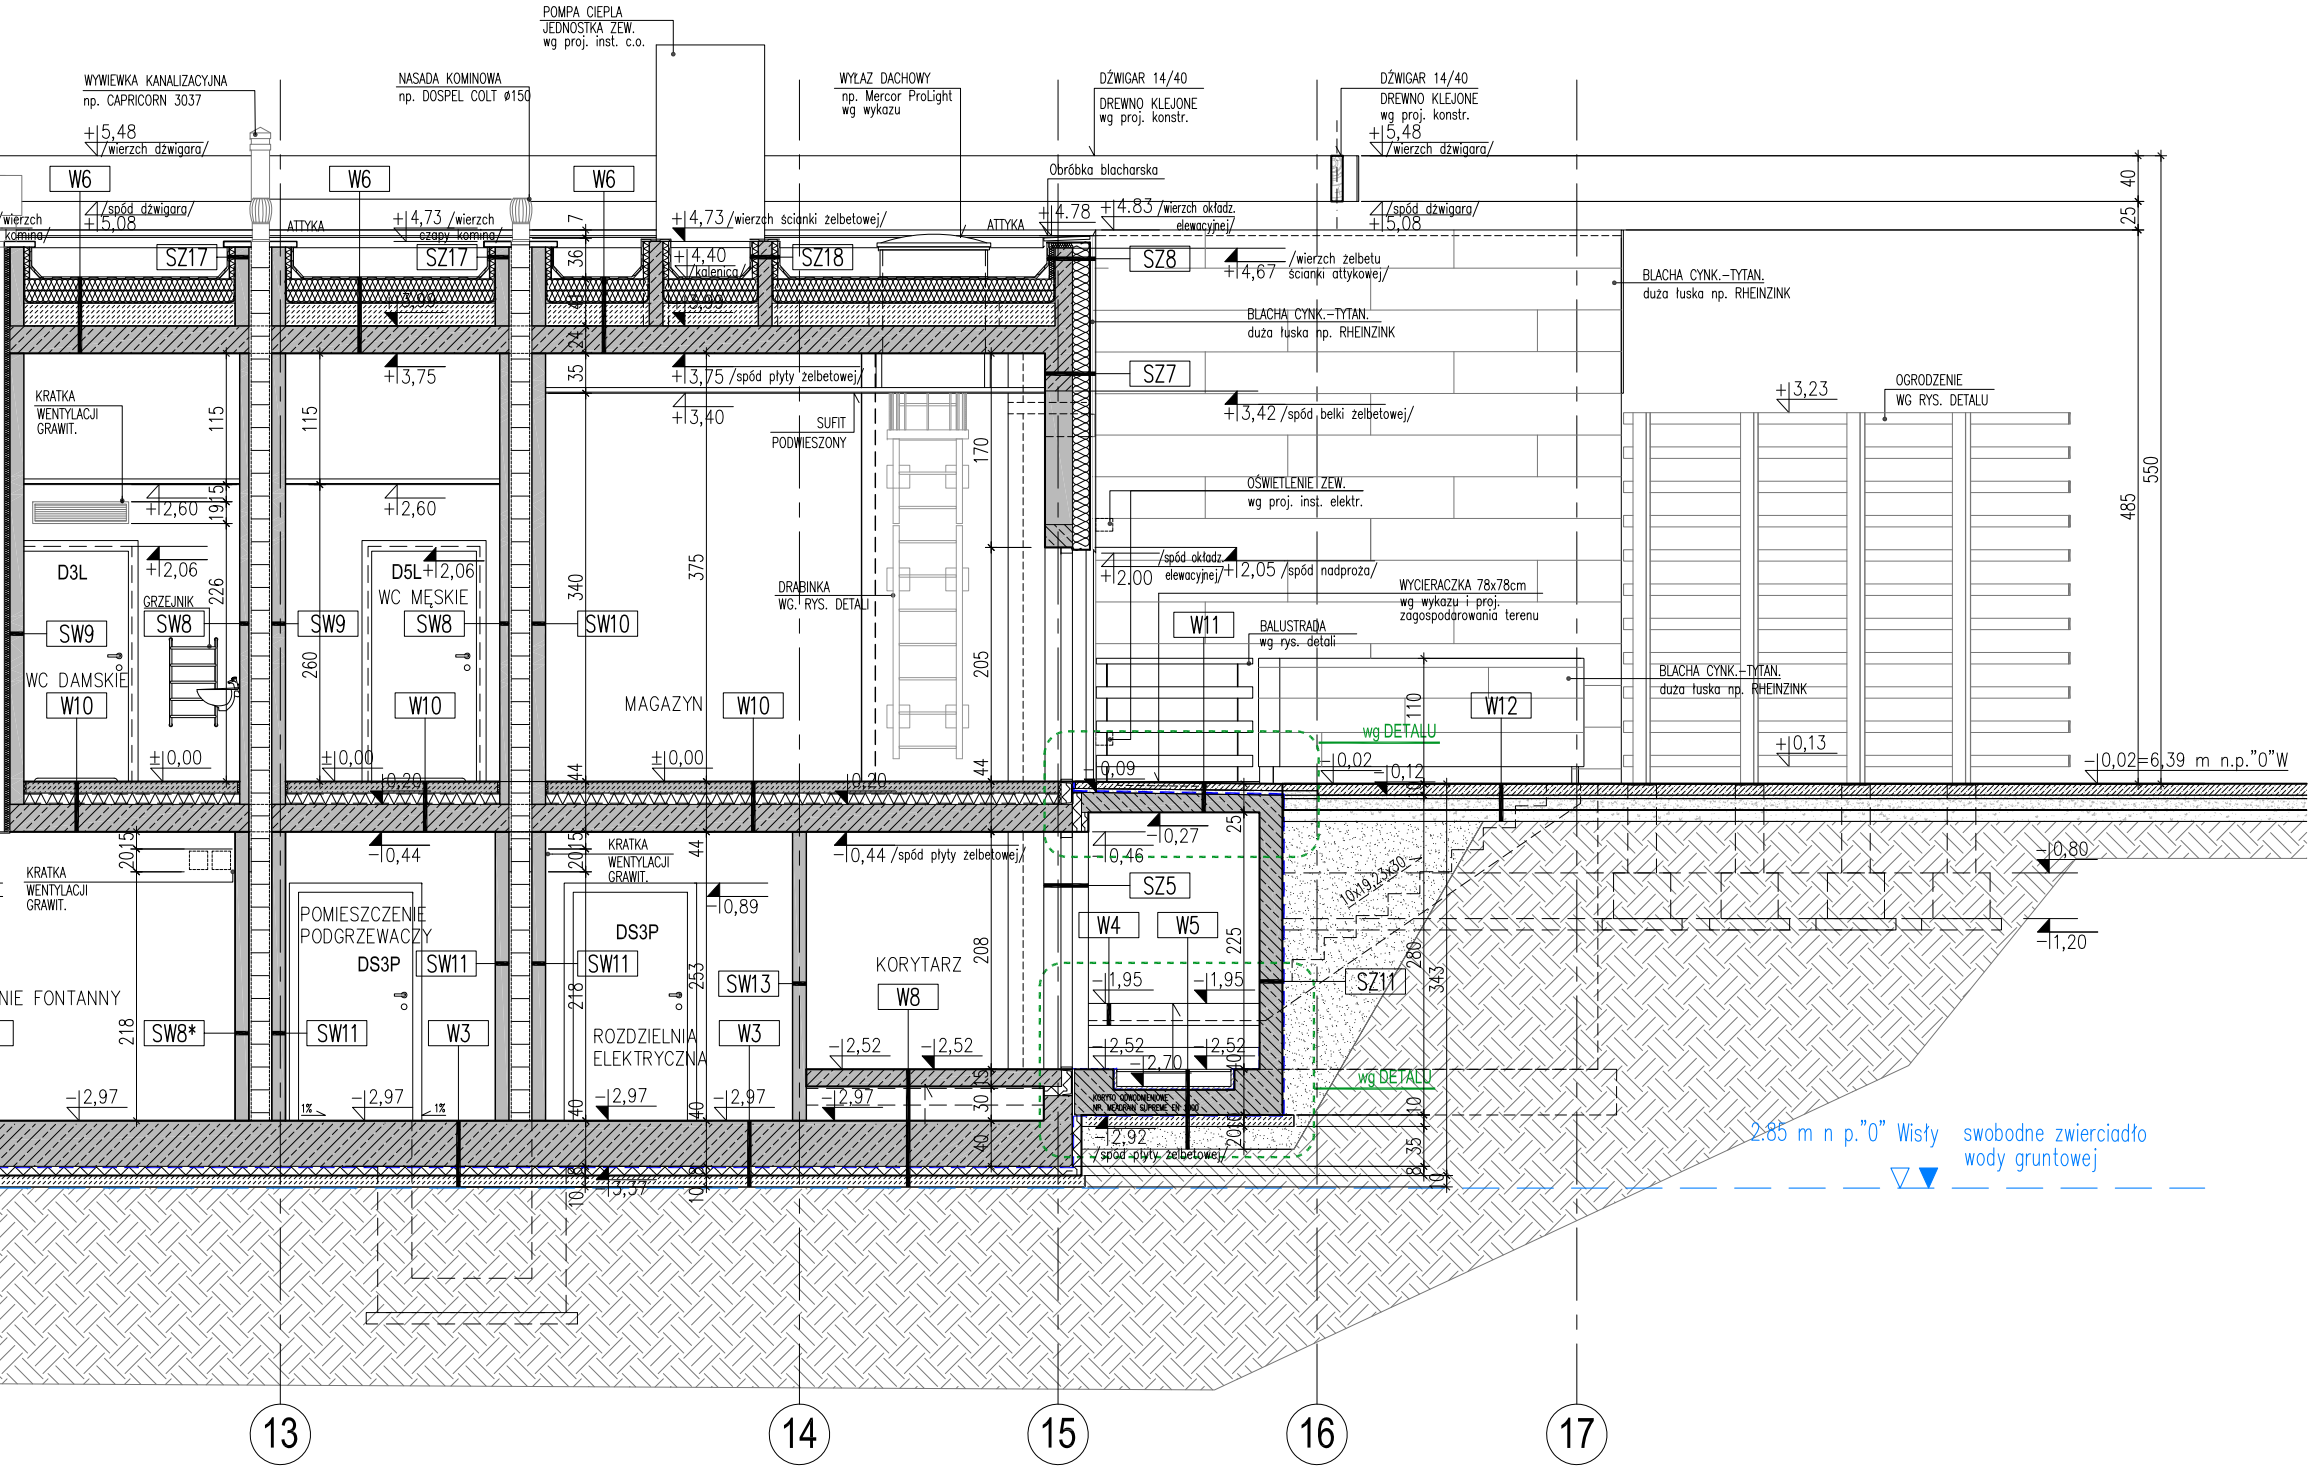
POMPA CIEPLA
JEDNOSTKA ZEW.
wg proj. inst. c.o.
WYWIEWKA KANALIZACYJNA
np. CAPRICORN 3037
NASADA KOMINOWA
np. DOSPEL COLT ø150
WYŁAZ DACHOWY
np. Mercor ProLight
wg wykazu
DŹWIGAR 14/40
DREWNO KLEJONE
wg proj. konstr.
DŹWIGAR 14/40
DREWNO KLEJONE
wg proj. konstr.
+5,48 /wierzch dźwigara/
+5,48 /wierzch dźwigara/
/spód dźwigara/ +5,08
/spód dźwigara/ +5,08
/wierzch komina/
+4,73 /wierzch czapy komina/
+4,73 /wierzch ścianki żelbetowej/
+4,40 /kalenica/
Obróbka blacharska
+4.78
+4.83 /wierzch okładz. elewacyjnej/
+4,67 /wierzch żelbetu ścianki attykowej/
ATTYKA
ATTYKA
W6
W6
W6
SZ17
SZ17
SZ18
SZ8
SZ7
3,99
3,99
+3,75
+3,75 /spód płyty żelbetowej/
+3,40
+3,42 /spód belki żelbetowej/
SUFIT PODWIESZONY
BLACHA CYNK.-TYTAN.
duża łuska np. RHEINZINK
BLACHA CYNK.-TYTAN.
duża łuska np. RHEINZINK
BLACHA CYNK.-TYTAN.
duża łuska np. RHEINZINK
+3,23
OGRODZENIE
WG RYS. DETALU
ŚWIETLENIE ZEW.
wg proj. inst. elektr.
+2,00 /spód okładz. elewacyjnej/
+2,05 /spód nadproża/
WYCIERACZKA 78x78cm
wg wykazu i proj.
zagospodarowania terenu
W11
BALUSTRADA
wg rys. detali
W12
wg DETALU
+0,13
−0,02=6,39 m n.p."0"W
0,09
−0,02
−0,12
KRATKA
WENTYLACJI
GRAWIT.
+2,60
+2,60
+2,06
+2,06
D3L
D5L
GRZEJNIK
SW9
SW8
SW9
SW8
SW10
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
W10
W10
MAGAZYN
W10
DRABINKA
WG. RYS. DETALI
±0,00
±0,00
±0,00
0,20
0,20
KRATKA
WENTYLACJI
GRAWIT.
KRATKA
WENTYLACJI
GRAWIT.
−0,44
−0,44 /spód płyty żelbetowej/
−0,89
POMIESZCZENIE
PODGRZEWACZY
DS3P
DS3P
SW11
SW11
SW11
SW13
NIE FONTANNY
SW8*
W3
W3
ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA
KORYTARZ
W8
−2,52
−2,52
−2,97
−2,97
−2,97
−2,97
−2,97
1%
1%
−3,37
−0,27
−0,46
SZ5
W4
W5
−1,95
−1,95
−2,52
−2,52
−2,70
KORYTO ODWODNIENIOWE
NP. MEADRAIN SUPREME EN 1:00
−2,92
/spód płyty żelbetowej/
SZ11
10x19,23x30
wg DETALU
−0,80
−1,20
2.85 m n p."0" Wisły
swobodne zwierciadło
wody gruntowej
115
115
19,5
226
260
340
375
170
205
44
44
44
20,5
20,5
218
218
253
208
15
30
40
40
40
10
10
7
36
24
35
40
25
550
485
110
25
225
280
343
40
10
35
8
10
20
13
14
15
16
17

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIANY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.
2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.
3. DETALE I ŁACZENIA SYSTEMOWE WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTÓW.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY PRAWA BUDOWLANEGO.
5. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY JAK PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB RÓWNOWAŻNE, POSIADAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
6. KOLORYSTYKĘ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM PRAC NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI KOLORYSTYCZNE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
   KOLORYSTYKA WNĘTRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE AUTORSKIM.
7. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SĄ NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO POWIADOMIENIA I ZGODY PROJEKTANTA.
8. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY I RYSUNKI DETALI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
9. DOKŁADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
10. SŁUPY STALOWE HEB 200 SĄ USYTUOWANE NA ŚRODKU TRZPIENI I STÓP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
11. WSZYSTKIE RZĘDNE DŹWIGARÓW , SZCZEGÓŁY ICH MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAŃ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
12. WSZYSTKIE SPAWY ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAĆ JAKO SZLIFOWANE.
13. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE I IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGŁASZAĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
14. OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH WYMUROWAĆ PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU STOLARKI DRZWIOWEJ.
15. KANAŁY NAWIEWNE TYPU "Z' WYMUROWAĆ WG RYSUNKÓW DETALI I ZESTAWIENIA WARSTW.
16. DLA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ REWIZJĘ (drzwiczki 20X20 cm) UMOŻLIWIAJĄCĄ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH INSTALACJI HYDRAULICZNYCH.
17. WSZYSTKIE NAROŻA ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 1,50 M POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.
18. GRZEJNIKI KANAŁOWE USYTUOWAĆ NA LINI ŁĄCZĄCEJ WEWNĘTRZNE LICA SŁUPÓW HEB 200 W ROZSTAWIE OSIOWYM POMIĘDZY NIMI.
19. WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE USYTUOWAĆ W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTÓW NA OSIACH WEJŚĆ.
20. W PRZYPADKU MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZONYCH ŚCIENNE OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI OTWORZYĆ 15cm PONIŻEJ POZIOMU SUFITU.
21. USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OŚWIETLENIE, FONTANNA, ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
22. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
23. INTEGRALNA CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.

OZNACZENIA:

±5,48 - RZĘDNE WYKOŃCZENIOWE

±4,67 - RZĘDNE KONSTRUKCYJNE

SZ1 - WARSTWY PRZEKROJOWE ŚCIAN

W1 - WARSTWY PRZEKROJOWE STROPÓW



± 0,00=6,41 m n.p. "0" W.

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

00-410 Warszawa, ul. Solec18/20, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT DWÓCH PAWILONÓW O FUNKCJI USŁUGOWEJ
I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ

Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy, ul. Szaser ów
Nr ew. dzlałek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obręb
3-04-07

INWESTOR

M. St. Warszawa,
Urząd Dzielnicy Praga Południe
Warszawa ul. Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr Inż. arch. Anna Lubońska	Wa - 45/99	
mgr inż. arch. Piotr Czuba		
mgr Inż. arch. Maciej Latoszek		
tech. arch. Wioletta Wojtaszewska		
mgr Inż. arch. Urszula Konowrocka		
mgr inż. arch. Michał Koć		
mgr Inż. arch. Katarzyna Tylman		

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ 7-7

DATA RYSUNKU: **17 czerwca 2014**

SKALA RYSUNKU: 1:50

NR RYSUNKU: 14.01.PW.A.III.07

Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Czuba Latoszek Sp. z o.o.
Rysunek nie może być udostępniany ani kopiowany, w całości lub w częściach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z o.o.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)