


TP2



Odbiory:	wyłącznik główny	ogranicznik przepięć	lampki kontrolne	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie awaryjne	oświetlenie kierunkowe	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	rezerwa	rekuperator	wentylator W1 nagrzewnica elektryczna
Nr obwodu				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Typ przewodu lub kabla				YDY203x1,5	YDY203x1,5	YDY203x1,5	YDY203x1,5	YDY204x1,5	YDY204x1,5	YDY203x2,5	YDY203x2,5	YDY203x2,5	YDY203x2,5	YDY203x2,5		YDY203x2,5	YDY205x2,5
Moc/ilość		szt.4		1,4kW	0,6kW	1,9kW	1,2kW	0,1kW	0,1kW	0,4kW	0,4kW	0,3kW	0,4kW	2,0kW		0,1kW	3,1kW

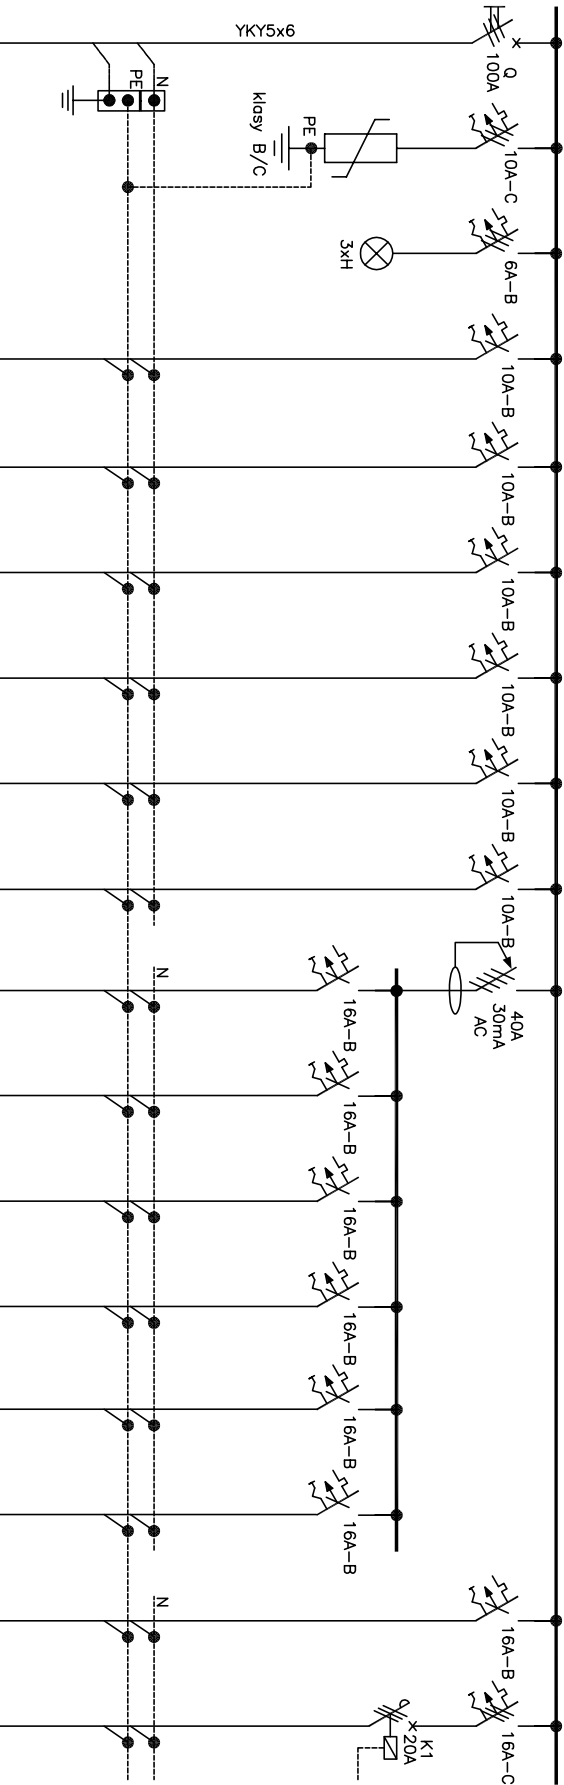

RUSZCZAK s.c.

FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
02-685 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81

Obiekt:

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 46
PRZY UL. JORDANOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE

Projektowa³:

inż. Tadeusz Ruszczak
upr. bud. St. 491/84

Data:

05.2015

Nazwa rysunku:
SCHEMAT TABLICZY TP2

Opracowa³:

mgr inż. Joanna Jaswiñko

Stadium:

P.B.

Sprawdzi³:

mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St.
239/86

Skala:

-

Nr rysunku: E-17/15-14.1

Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Świrów Ziechozwojny 51/112
tel./fax (22)570-53-32, tel. kom. 602288690,
e-mail: ruszczak@wp.pl

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV