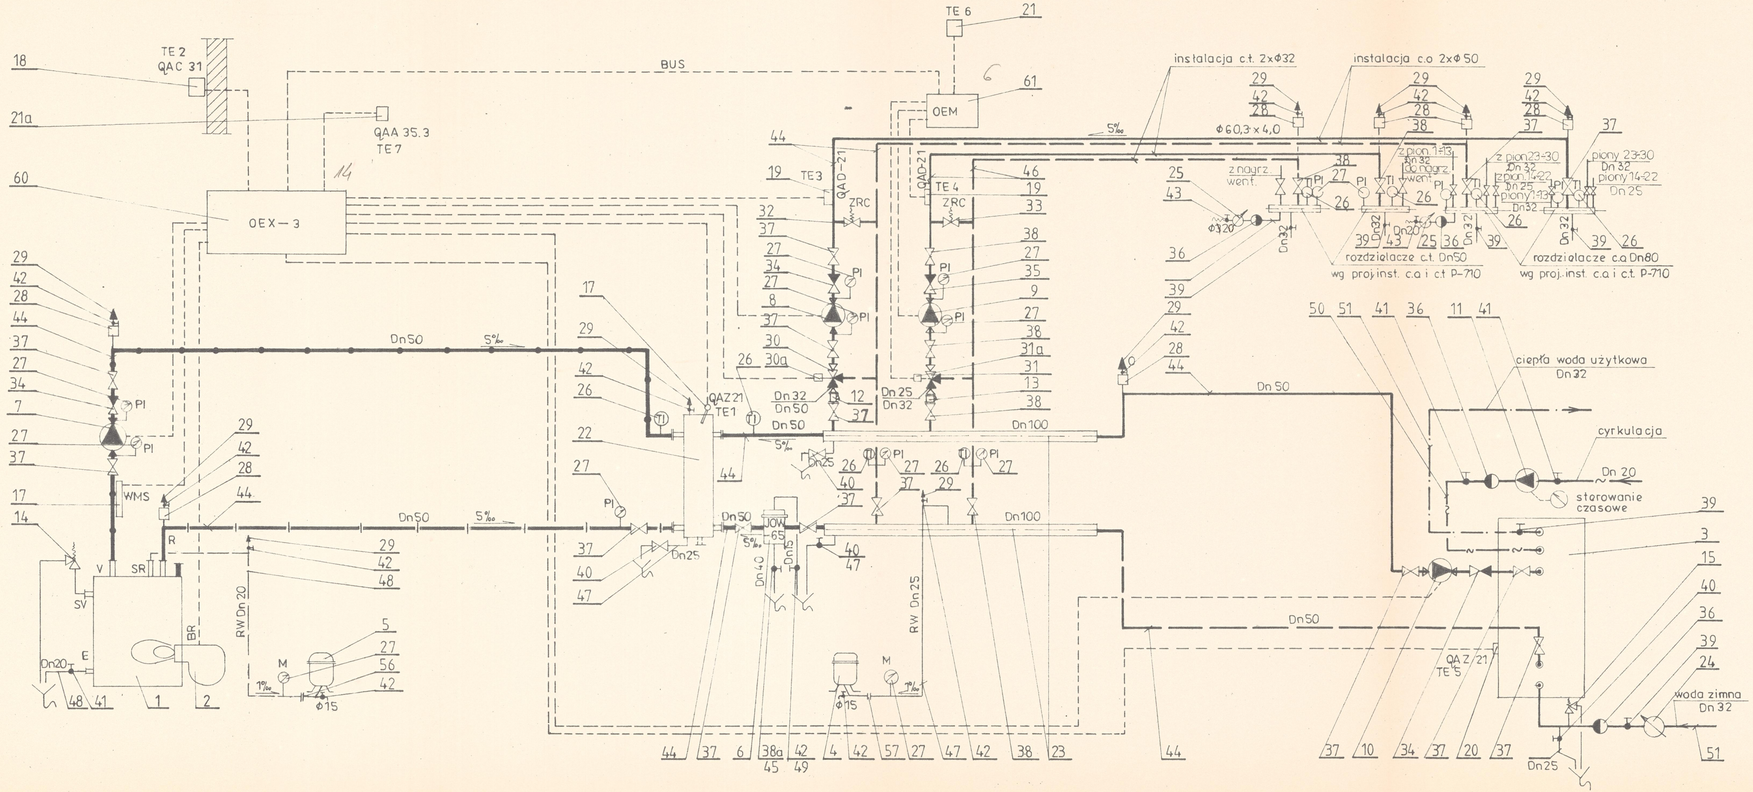

OZNACZENIA:

- obieg kotłowy
- obiegi wtórne
- ciepła woda
- cyrkulacja
- zimna woda
- kierunek spadku przewodów
- przewody impulsowe

UWAGI:

1. Rury instalacyjne z odbiorem jakościowym ZETOM z usuniętym wypływem.
2. Sterowanie automatyczne Domotronic OEX-3 umieszczone w tablicy sterowniczej kotła.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
wa-ka s.c.
Wanda, Krzysztof i Jerzy Hnatkowscy
Dział Handlowy
01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21
tel. 636 90 80 tel./fax: 636 90 82
mgr inż. [illegible]

	T.Jackowska U.Sychowicz A.Kołuska	09.96	

ZEASiP W-WA UL. SZASERÓW 11
PRZEDSZKOLE NR 331 W-WA UL. SZASERÓW 61 A

P-721

PTJ TECHNOLOGII KOTŁOWNI

4923

SCHEMAT TECHNOLOGII I AUTOMATYKI KOTŁOWNI

3