Legenda:

- instalacja hydrantowa
- PH2 - numer pionu hydrantowego
- ist.HP2 DN25 - numer i wielkość istniejącego hydrantu
- DN32 - średnica projektowanej instalacji hydrantowej (rury stalowe podwójnie ocynkowane)

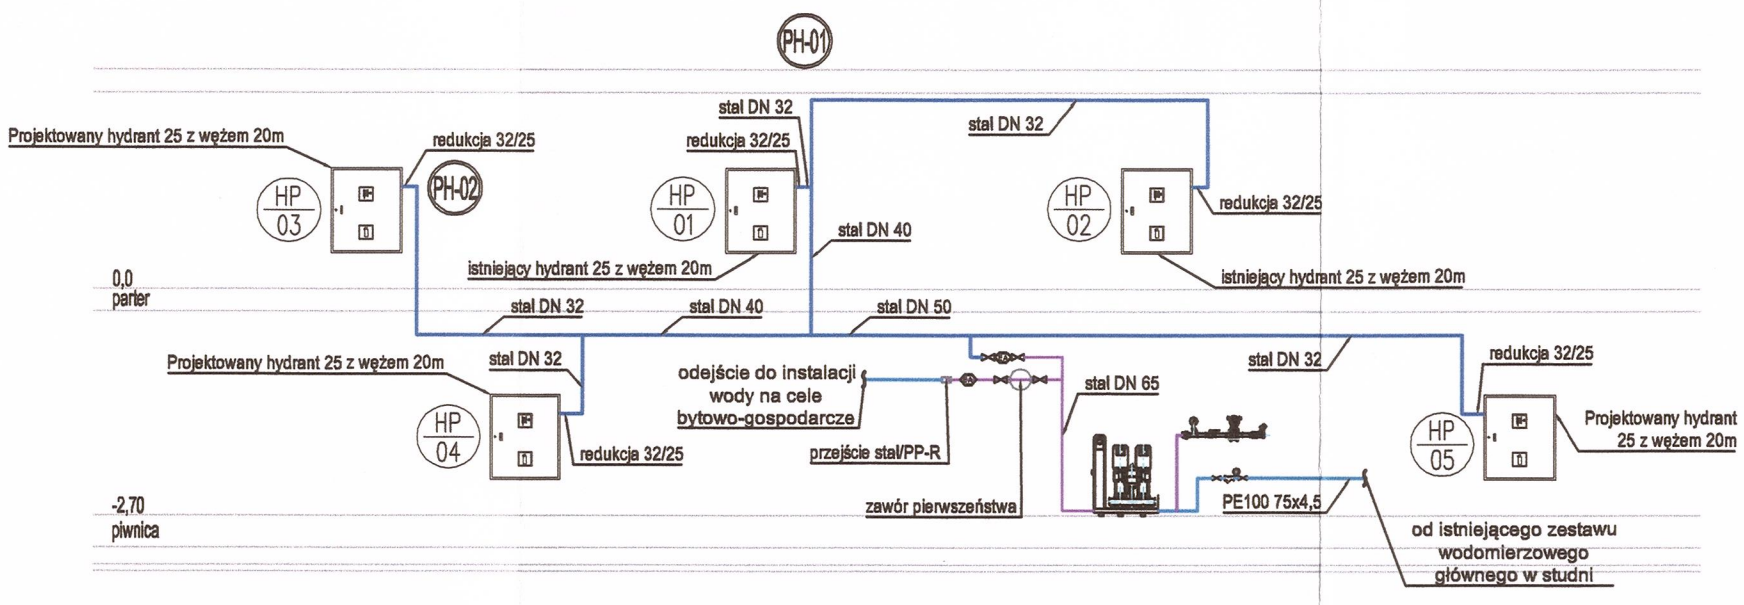

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

INWESTOR	**MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA** ul. Grochowska 274 04-089 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	**POWERSUN Sp. z o.o.** ul. Kowalska 9/2 20-115 Lublin

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaserów 61A w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

OBIEKT

Przedszkole Nr 331
ul. Szaserów 61A
00-001 Warszawa

TEMAT RYSUNKU

Rozwinięcie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Wilkowicz	LUB/0277/PWOS/12	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Wójtowicz	LUB/0001/PWOS/11	
SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO	Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Mateusz Pałubski	-	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
12.2019	S-04	A	1:100